

- A. Sparing voor rookkanaal
- B. Sparing voor beluchting
- C. Elektrakast
- D. Ventilator

(afm. in overleg met BOLEY BV)
 (rond 150 mm)
 (naderhand door BOLEY te plaatsen)
 (naderhand door BOLEY te plaatsen)



- 1. Gasleiding
- 2. Wandcontactdoos

(afgedopt 80 mm boven vloer, diameter vlg's installateur)
 (randaarde, enkelvoudig, zo laag mogelijk op de muur monteren)

- 3. Bedrading in buis, 3-aderig, 1,5 mm²
- 4. Werkschakelaar
- Electrische rookgas klep op aanvraag

(1 meter overlengte)
 (3-polig tbv rookgasventilator)

nr 1,2,3 en C aan de zijde van het bedieningsluik

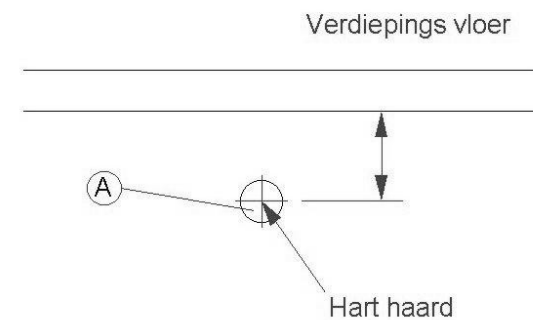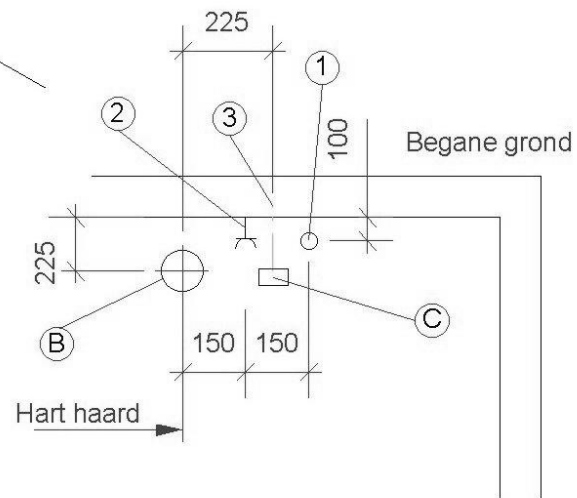

Algemene richtlijnen Lees alle instructies goed door, raadpleeg in geval van twijfel de leverancier.

- Alle gas en elektraleidingen mogen niet in het zicht zitten (verwerken in de vloer, plafond of wand).
- Alle bedradingen dienen minimaal 1 meter overlengte te hebben.
- Het nominale vermogen van Boley gasvuren is type afhankelijk en bedraagt maximaal 20 kW.
- Alle mechanisch geventileerde haarden dienen een werkschakelaar te hebben op de schoorsteen (zie punt 5).

WANDHAARD
 (met bedieningsluik)
 MECHANISCH GEVENTILEERD

HAARDNR.:

NAAM :
 REF :
 ORDERNR. :
 DATUM :

boley
 Marconweg 1 Veghel
 Tel: 0413-340545
 TEKNR.: IT18m
 DATUM: 03-11-2003